

Лист согласования

1. Диапазоны измерения объемного расхода газа при рабочем давлении и диаметры условного прохода счетчика газа

1,25.....25м³/ч	Ду = 50 мм (RVG)	20*.....650м³/ч	Ду = 100 мм (TRZ)
0,8*.....40м³/ч	Ду = 50 мм (RVG)	32,5.....650м³/ч	Ду = 100 мм (СГ)
1,3*.....65м³/ч	Ду = 50 мм (RVG)	32.....650м³/ч	Ду = 150 мм (TRZ)
1*.....100м³/ч	Ду = 50 мм (RVG)	40.....800м³/ч	Ду = 150 мм (СГ)
10.....100м³/ч	Ду = 50 мм (СГ-16MT)	50.....1000м³/ч	Ду = 150 мм (СГ)
1,6*....160м³/ч	Ду = 80 мм (RVG)	32*....1000м³/ч	Ду = 150 мм (TRZ)
2,5*....250м³/ч	Ду = 80 мм (RVG)	50*....1600м³/ч	Ду = 150 мм (TRZ)
12,5*..250м³/ч	Ду = 80 мм (СГ)	80.....1600м³/ч	Ду = 200 мм (СГ)
13.....250м³/ч	Ду = 80 мм (TRZ)	125.....2500м³/ч	Ду = 200 мм (СГ)
13*....400м³/ч	Ду = 80 мм (TRZ)	130....2500м³/ч	Ду = 250 мм (TRZ)
4*.....400м³/ч	Ду = 100 мм (RVG)	130*..4000м³/ч	Ду = 250 мм (TRZ)
20.....400м³/ч	Ду = 100 мм (СГ, TRZ)	200....4000м³/ч	Ду = 300 мм (TRZ)
4*.....650м³/ч	Ду = 100, 150 мм (RVG)	200*...6500м³/ч	Ду = 300 мм (TRZ)

* - специальное исполнение, стандартное расширение диапазона $Q_{max}/Q_{min}=1:20$

2. Диапазон изменения абсолютных давлений

0,08....0,2 МПа, абс	(0,8.....2,0 кгс/см²)
0,1.....0,5 МПа, абс	(1,0.....5,0 кгс/см²)
0,15...0,75 МПа, абс	(1,5.....7,5 кгс/см²)
0,2.....1,0 МПа, абс	(2,0...10,0 кгс/см²)
0,4.....2,0 МПа, абс	(4,0...20,0 кгс/см²)
2,2.....5,5 МПа, абс	22,0...55,0 кгс/см²)
2,8.....7,0 МПа, абс	(28,0..70,0 кгс/см²)

3. Направление потока газа:


- а) слева направо по отношению к оператору
- б) справа налево по отношению к оператору
- в) снизу вверх
- г) сверху вниз

Примечание: оператор должен иметь свободный доступ к считыванию данных комплекса

4. Пример расшифровки условных обозначений комплекса

СГ-ЭКВз-Т1(2) или Р-1,0-400/1,6; 6,3; 7,5; 10

Примечание: 7,5 МПа только для счетчиков СГ;
6,3 и 10 МПа только для счетчиков TRZ

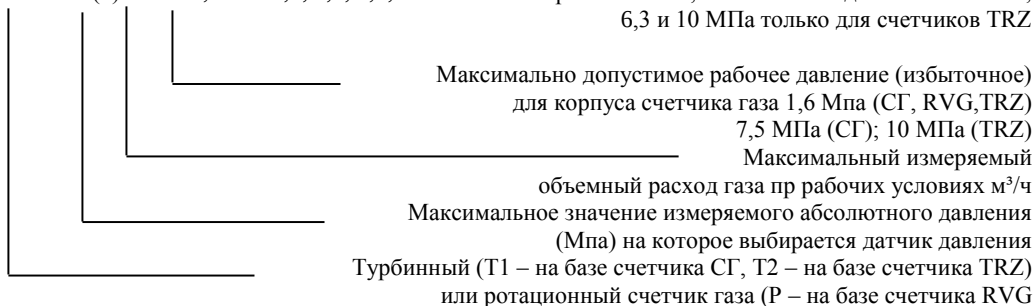

Для согласования параметров измерительного комплекса по пп.1,2,3,4 в заказе необходимо заполнить табл. 1,2

Таблица 1

Диапазон расхода	Диапазон давлений	Направление потока газа	Диаметр условного прохода	Р _{max} (для корпуса счетчика газа)

Таблица 2

Марка измерительного комплекса
СГ-ЭКВз-_____ - _____ - _____ / _____

Заказчик

М.П.